

No: Dz2019105367



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心


国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


No: Dz2019105367

共 10 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2019 年 11 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 12 月 6 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 3 月 11 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019105367

共 10 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105367

共 10 页 第 3 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 (图 B. 1)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 (图 B. 1+图 B. 5)

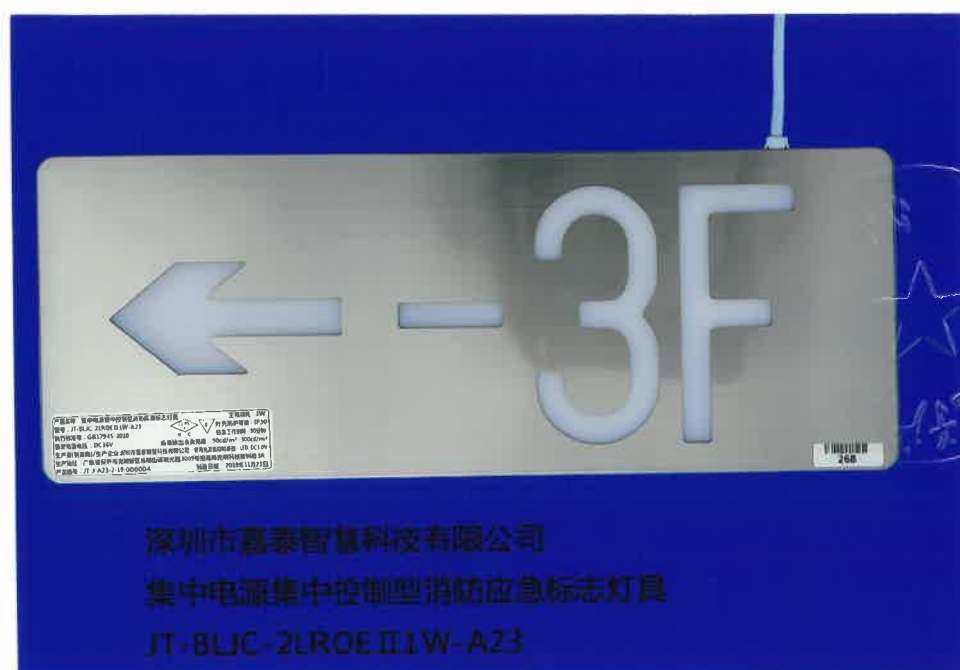
国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105367

共 10 页 第 4 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 (图 B. 2)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23 (图 B. 5+图 B. 6 -3F)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019105367

共 10 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 390mm×150mm×8mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V, 0.06W
型号: MS-A3806LVGAC
生产者: 广东恒润光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LROE II 1W-A23

No: Dz2019105367
共 10 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类: 标志图案部分为塑料, 其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm): 390 $\times$ 150)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 1# 0.30 2# 0.30 应急工作时间: 1# 106min40s 2# 106min40s 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$): 1# 29.6 2# 29.2 表面亮度 (cd/m^2): 1# A 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态: 92.8 140.3 78.5 86.4 89.0 100.2 140.7 88.4 115.6 79.8 放电 80min 后: 91.2 137.1 75.6 82.7 84.6 98.1 137.2 85.1 112.9 74.7 1# B 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态: 127.0 77.8 103.4 94.6 96.2 82.7 85.2 141.1 82.5 120.8 放电 80min 后: 124.6 75.2 101.6 92.7 94.2 80.6 81.7 139.6 80.2 116.9 2# A 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态: 75.9 126.3 79.4 84.7 90.1 94.2 128.3 83.2 102.0 80.5 放电 80min 后: 72.7 124.5 75.8 82.1 87.6 92.1 125.6 80.4 98.2 79.2	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LROE II 1W-A23

№: Dz2019105367
共 10 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	2# B面(图B.4)主电状态转入 应急状态: 123.4 79.1 95.5 91.6 90.7 78.4 69.4 118.3 78.5 104.3 放电80min后: 120.9 74.6 92.7 89.2 88.4 75.6 67.2 115.4 75.8 101.6 3# A面(图B.1)主电状态转入 应急状态: 69.6 84.6 85.0 92.4 101.9 116.3 105.2 106.7 87.5 74.4 放电80min后: 67.1 82.6 82.7 90.5 100.6 114.7 102.8 104.1 85.6 72.6 3# B面(图B.2)主电状态转入 应急状态: 115.1 107.5 92.5 83.2 81.6 69.0 77.1 85.3 98.4 106.9 放电80min后: 112.7 104.6 90.8 81.7 78.5 67.2 74.8 82.9 96.5 104.2 4# A面(图B.1+图B.5)主电状 态转入应急状态: 87.7 125.6 79.9 91.1 91.8 113.2 167.3 107.2 88.3 80.2 放电80min后: 85.1 124.5 75.8 90.2 89.4 111.5 162.8 104.7 85.6 78.1 4# B面(图B.2+图B.5)主电状 态转入应急状态: 92.8 125.9 74.5 81.1 92.0 108.9 147.7 99.3 81.1 74.9 放电80min后: 90.4 121.6 72.6 79.6 90.4 105.6 144.6 95.7 79.6 72.4 5# A面(图B.2)主电状态转入 应急状态: 90.4 82.3 98.8 116.2 123.8 142.5 129.6 116.9 96.3 88.6 放电80min后: 87.6 80.4 95.6 114.1 120.6 140.4 125.7 114.6 92.7 85.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2019105367

产品型号：JT-BLJC-2LROE II 1W-A23

共 10 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
2	基本功能试验	7.2	5# B 面（图 B.2）主电状态转入 应急状态： 133.4 125.5 122.7 99.9 83.2 91.9 85.6 104.6 129.8 120.6 放电 80min 后： 131.6 123.5 120.5 97.2 81.4 89.6 82.1 101.5 127.2 116.4 6# A 面（图 B.5+图 B.6 -3F）主 电状态转入应急状态： 96.2 88.3 113.1 120.0 78.3 79.2 85.7 94.3 153.5 119.4 放电 80min 后： 92.7 85.6 112.4 116.5 75.6 76.5 82.8 92.1 151.6 117.2 6# B 面（图 B.5+图 B.6 -3F）主 电状态转入应急状态： 73.8 73.4 86.2 123.1 114.8 86.2 87.5 67.1 193.1 111.0 放电 80min 后： 71.6 71.8 85.1 120.4 112.5 84.1 85.2 65.6 190.4 109.2	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 106min40s 第十次 104min50s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2019105367

产品型号：JT-BLJC-2LROE II 1W-A23

共 10 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
10	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 90.4 141.5 73.6 87.3 94.5 104.8 136.4 84.1 110.6 72.3 B 面 120.3 71.6 101.8 92.5 90.7 81.3 80.6 137.8 76.7 111.4	合 格	/
11	低温试验	7.12	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 71.8 128.7 75.4 81.3 93.7 90.8 121.5 81.0 97.4 76.9 B 面 120.5 72.7 91.4 86.8 85.4 73.1 62.9 114.1 72.0 103.7 应急工作时间: 101min17s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 72.8 124.5 71.9 82.2 87.3 90.5 124.7 79.1 98.6 76.3 B 面 118.4 74.9 97.6 95.4 86.7 74.2 63.1 115.4 73.2 102.5	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度(cd/m ²): A 面 70.4 121.3 68.5 79.4 80.3 78.2 121.5 74.8 94.5 73.1 B 面 113.9 70.2 91.5 90.7 82.6 71.1 61.5 110.2 71.8 101.3	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 88.4 143.7 74.5 85.2 90.3 101.5 132.8 80.9 103.7 70.1 B 面 115.6 68.4 97.2 95.1 91.9 76.3 79.1 134.2 72.8 107.5	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-BLJC-2LR0E II 1W-A23

No: Dz2019105367
共 10 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000398

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新建兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新建兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LROE II 1W-A23

内含: JT-BLJC-2LROE II 1W-A23(主型)

JT-BLJC-1LROE II 1W-A23

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-04-21

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年04月20日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363949