

No: Dz2022101041



210021020170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称：JT-C-45W-03 型应急照明控制器

检 验 类 别：型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041


共 11 页第 1 页

产品名称	应急照明控制器	型 号	JT-C-45W-03		
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2022 年 3 月		
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2022 年 4 月 22 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2022 年 4 月 24 日 至 2022 年 6 月 17 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 6 月 21 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				


批准:



审核:



编制:




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产 品 照 片

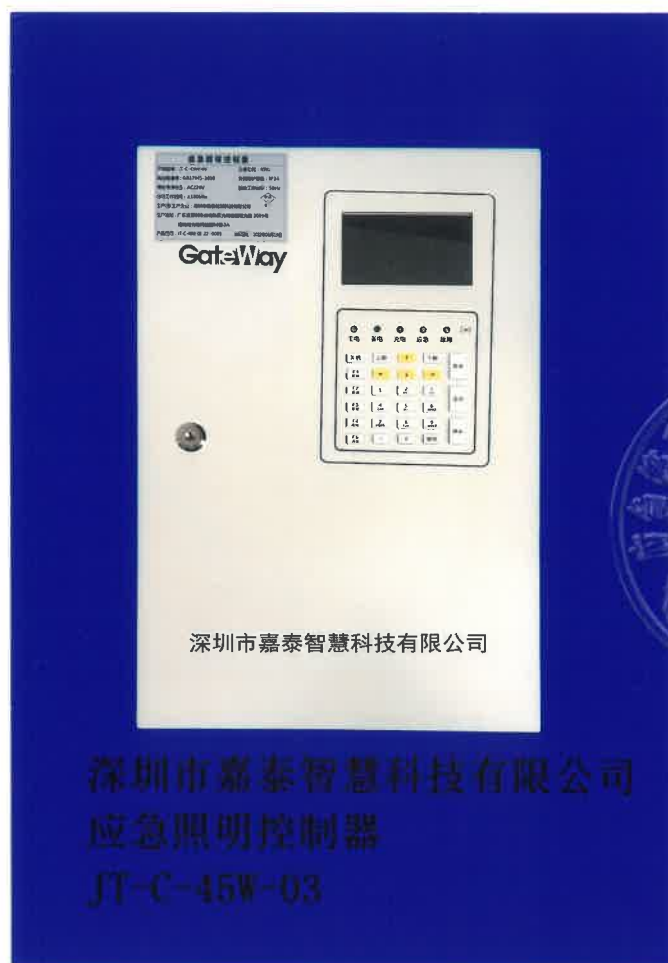

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 3 页

产品内部照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明控制器
- 2) 型号: JT-C-45W-03
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP34
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 主电功耗: 45W
- 11) 警告用语: 无
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 450mm×300mm×100mm;
- 2) 电池: 单节容量: 11.1V 2.2Ah、节数: 1 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类型: 液晶显示器、指示灯;
- 5) 输出回路数量: 1 个回路;
- 6) 与以下产品配接工作:

深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急照明灯具和集中电源集中控制型消防应急标志灯具。

三、产品关键件描述:

电源

型号: LRS-50-15

生产者: 明纬企业股份有限公司

一致性核查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2022101041

产品型号：JT-C-45W-03

共 11 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 自检功能试验方法： 修改主芯片程序中的时间参数。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.4	满足标准要求。	合 格	/
3	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
6	接地电阻试验	7.9	接地电阻（ Ω ）： 1# 0.18 2# 0.18	合 格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	高温试验	7.11	基本功能正常。	合 格	/
9	低温试验	7.12	基本功能正常。 试验后，2#试样备电工作时间： 752min39s	合 格	/
10	恒定湿热试验	7.13	基本功能正常。	合 格	/
11	振动试验	7.14	基本功能正常。	合 格	/
12	冲击试验	7.15	基本功能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2022101041

产品型号：JT-C-45W-03

共 11 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常。	合 格	/
14	浪涌（冲击）抗扰度试验	7.17	基本功能正常。	合 格	/
15	电源瞬变试验	7.18	基本功能正常。	合 格	/
16	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	7.19	基本功能正常。	合 格	/
17	射频电磁场辐射抗扰度试验	7.20	基本功能正常。	合 格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	7.21	基本功能正常。	合 格	/
19	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常。	合 格	/
20	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP34 要求。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 7 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

3、受试设备连接图：

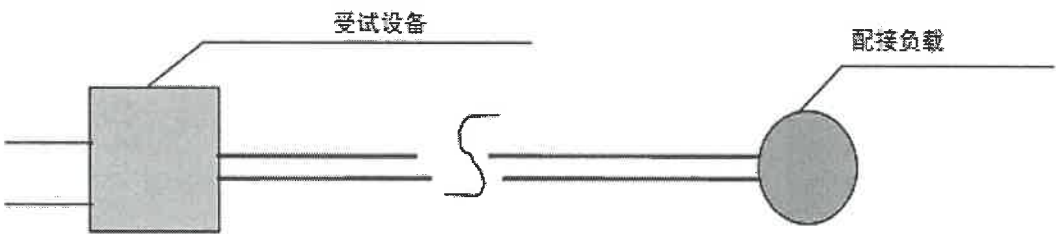

4、试验布置示意图：

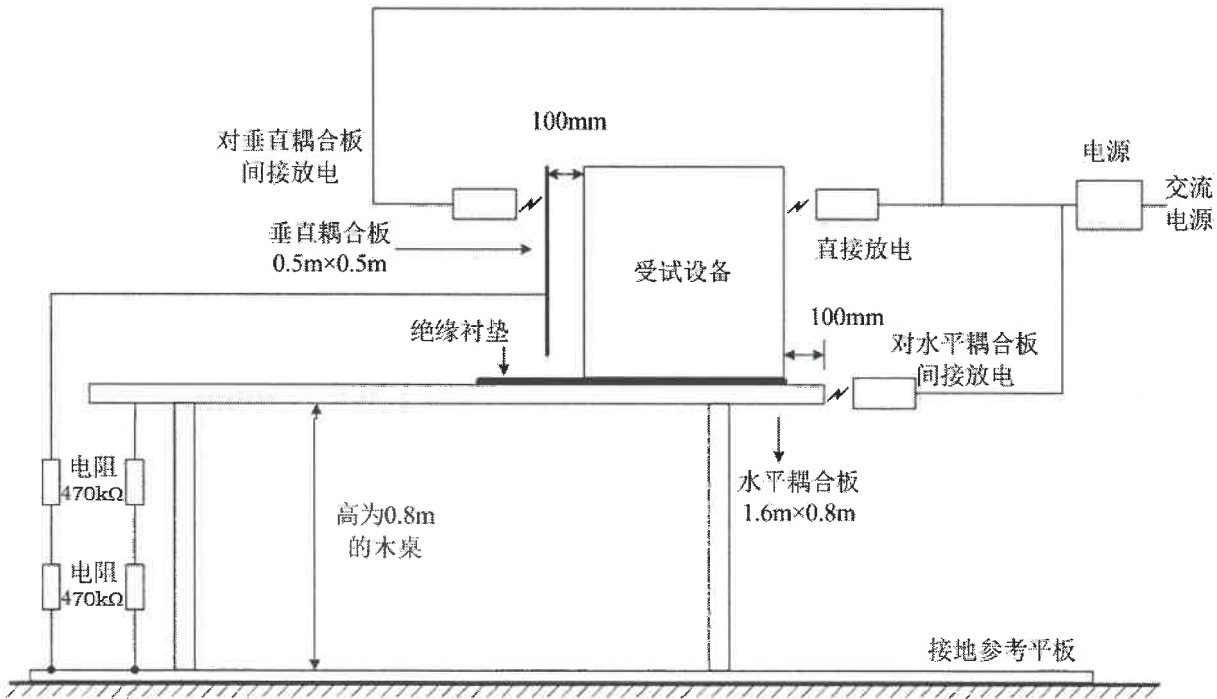

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022101041


共 11 页第 8 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1、测试场地：试验室
- 2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3、受试设备连接图

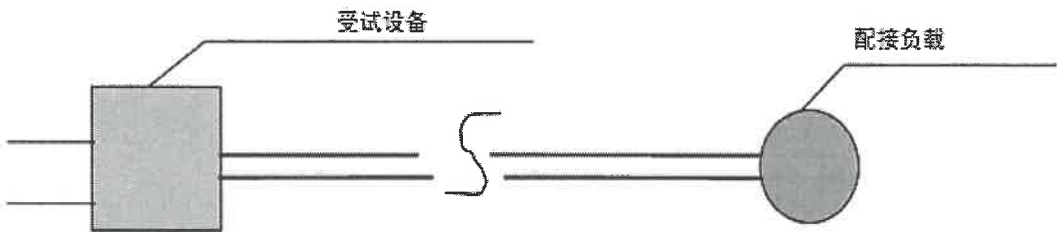

- 4、试验布置示意图

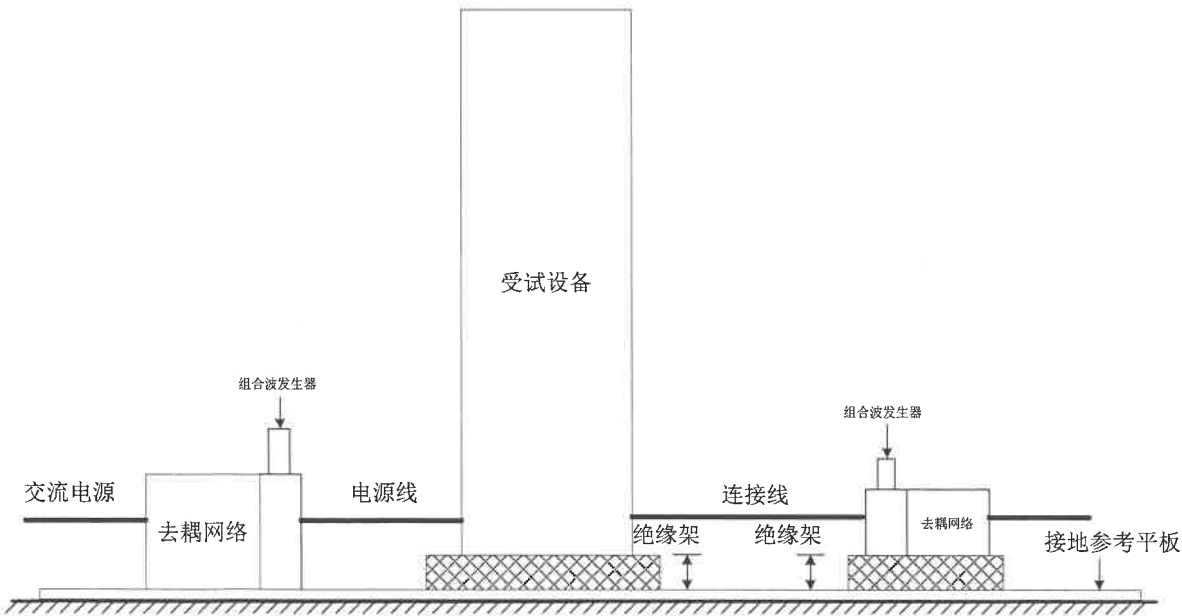

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 9 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3、受试设备连接图：

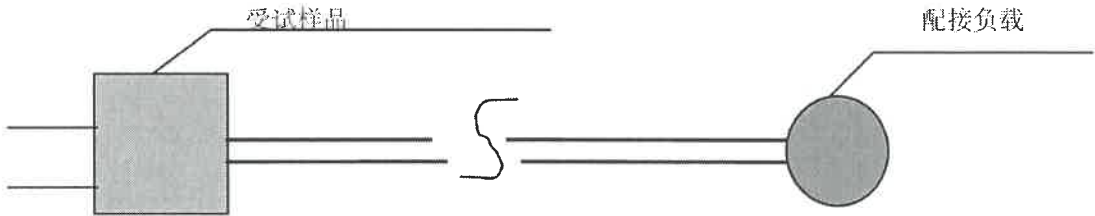

4、试验布置示意图：

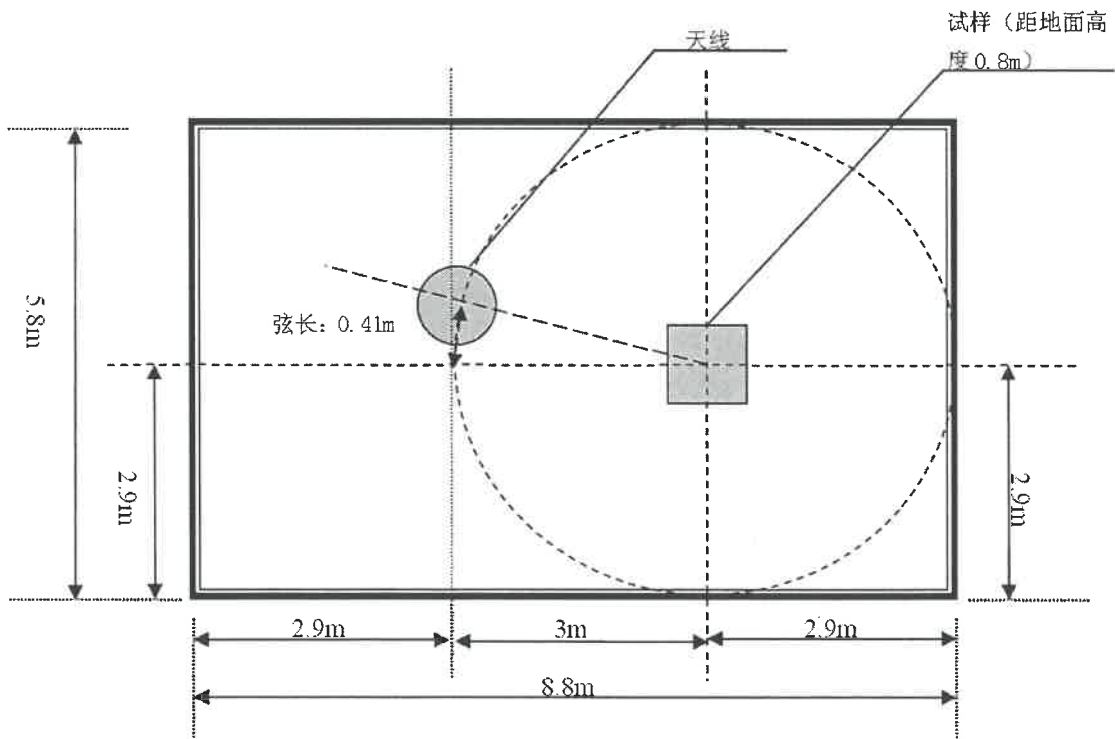

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022101041

共 11 页第 10 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

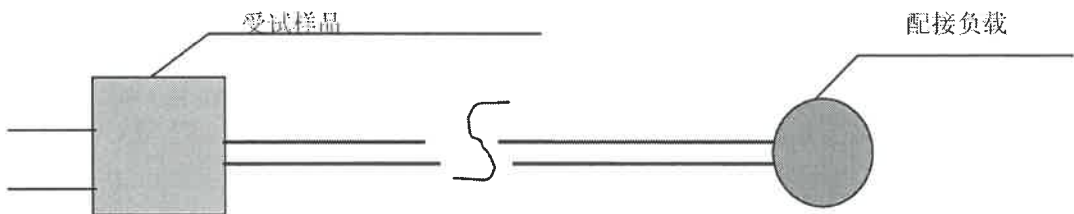

4、试验布置示意图：

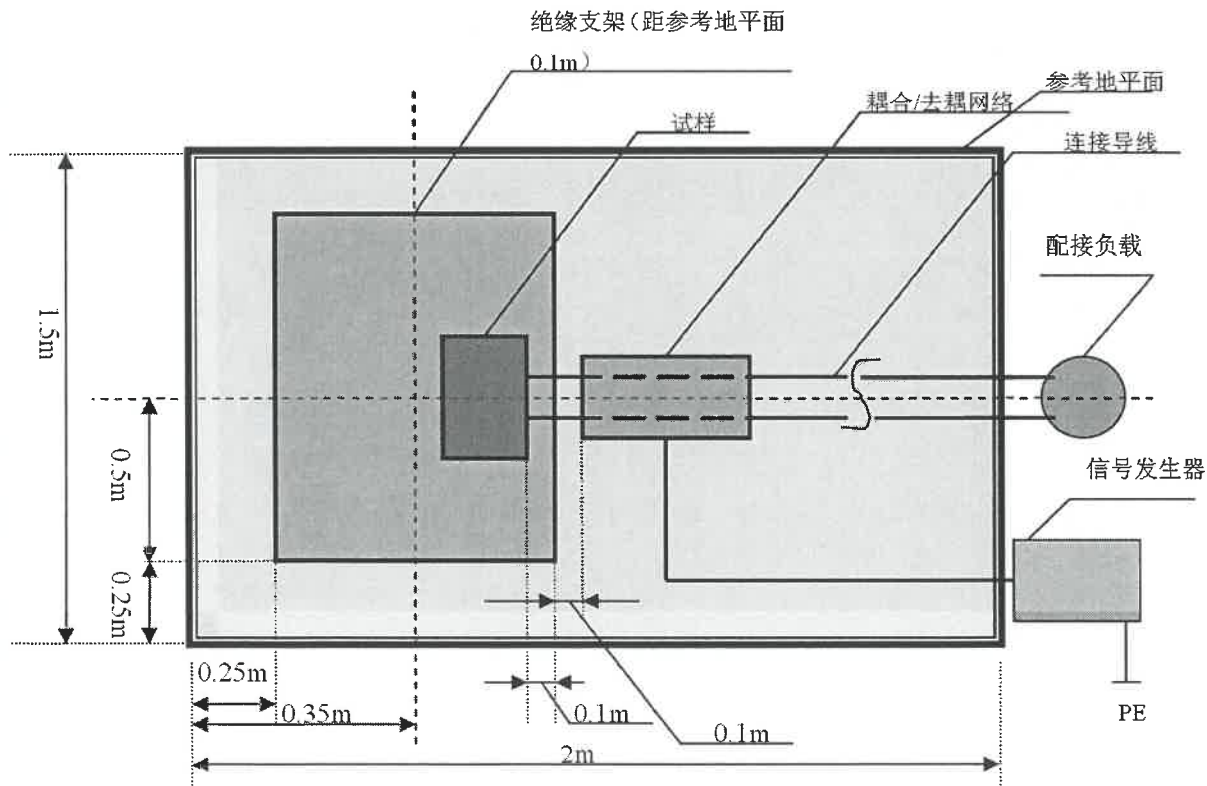

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022101041
 共 11 页第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3、受试设备连接图

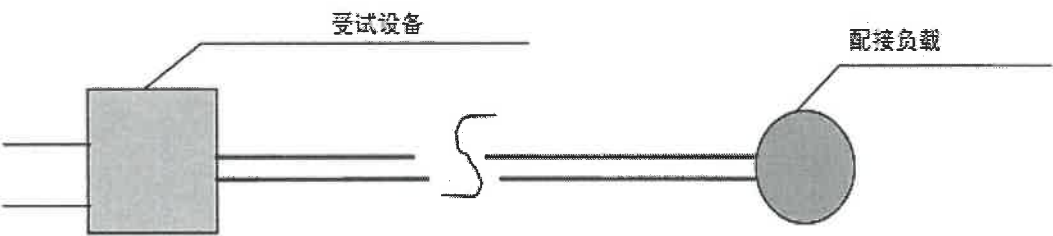

4、试验布置示意图

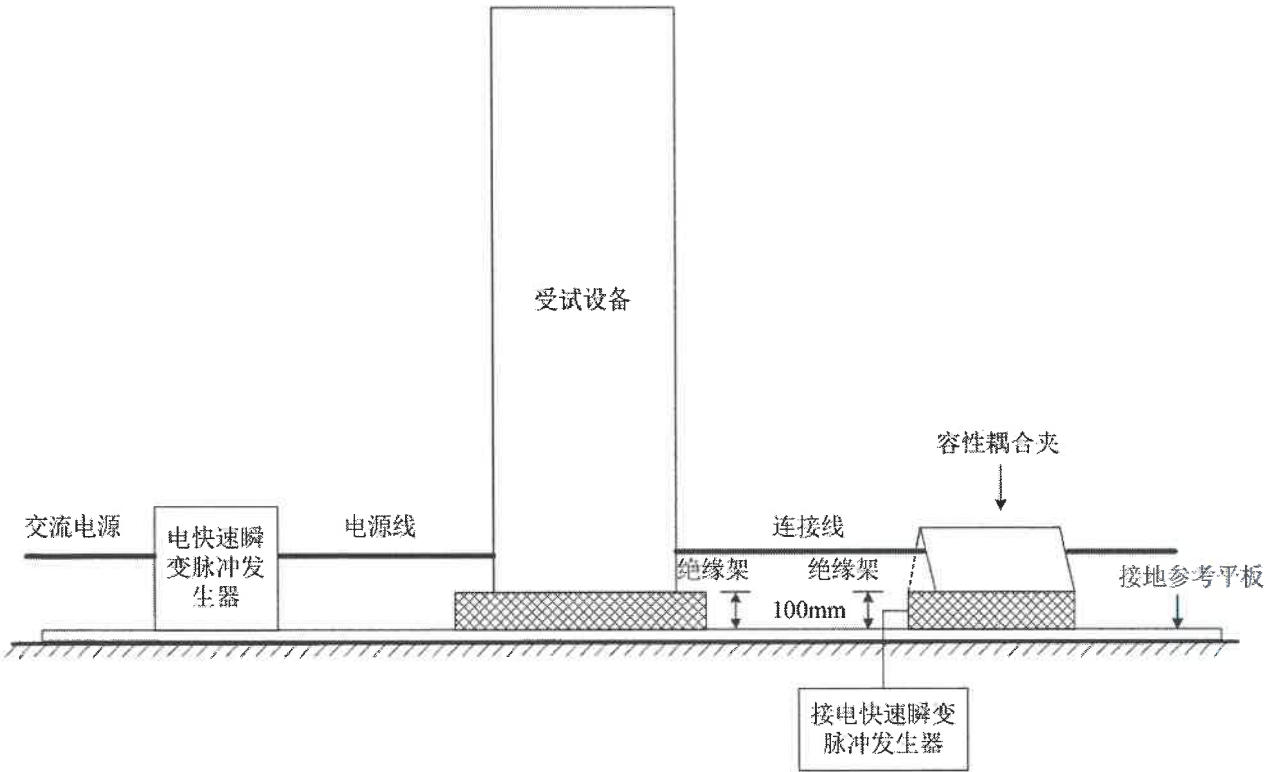





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2022081815001586

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 应急照明控制器

认证单元: JT-C-45W-03

内含: JT-C-45W-03(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-08-10

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2027年08月09日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371178